

U N I V E R S I D A D

PABLO
OLAVIDE[®]
S E V I L L A



Servicio de Control de instalaciones y eficiencia energética
Manual de acceso al sistema de gestión PowerStudio

Dirección General de Infraestructuras y Espacios
Área de Infraestructuras, Mantenimiento y Eficiencia Energética

Título	Servicio de Control de instalaciones y eficiencia energética		
Entregable	Manual de acceso al sistema de gestión PowerStudio		
Nombre del Fichero	DOC_IMEE-S01_Acceso_PS.doc		
Autor	Responsable del control de instalaciones y eficiencia energética		
Versión/Edición	V01r00	Fecha Versión	13/02/2014
Aprobado por	CGIC	Fecha Aprobación	13/02/2014

CONTROL DE DISTRIBUCIÓN

Nombre y Apellidos	Cargo	Área
Comunidad Universitaria		UPO
Sociedad		
Comisión de Garantía Interna de Calidad		IMEE

Índice

- 1.- Acceso a la aplicación con tecnología java e Internet Explorer.
- 2.- Acceso a la aplicación con dispositivos Android, Chrome, Firefox, etc.
- 3.- Acceso a la aplicación con el applet de Java y sin navegador.


1.- Acceso a la aplicación con tecnología java e Internet Explorer.

La dirección web para conectar con la aplicación de gestión de instalaciones de la UPO es

<http://ee1.upo.es/html/index.html>

Usando el software de JAVA

Usando el navegador y la maquina virtual de Java aparecerá este mensaje.

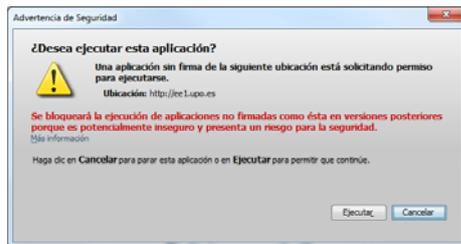

En la última actualización de la máquina virtual de java (build 1.7.0_51-b13) la política de seguridad aplicada restringe la ejecución del Applet de java (cliente) en los navegadores. Por defecto, esta actualización (y suponemos que en las siguientes) aplica por defecto un nivel de seguridad "Alto" que bloquea la ejecución del cliente por "razones de seguridad". Para solventar esta incidencia, hay que acceder al panel de control de Java:

Panel de control -> Java -> Seguridad y si la versión no corresponde con la última actualización el fichero de la última actualización debería ser:

C:\Program Files (x86)\Java\jre7\bin\javacpl.exe

y bajar el nivel de seguridad a "Media" o añadir la excepción correspondiente:



Una vez se tiene acceso a la aplicación pedirá el usuario y la contraseña.

Usuario: <anonimo>

Password: <anonimo>

2.- Acceso a la aplicación con dispositivos Android, Chrome, Firefox, etc.

La dirección de la aplicación es


<http://ee1.upo.es>

Esta dirección Web se enlaza directamente con la aplicación con tecnología Html5

<http://ee1.upo.es/html5/index.html>

NOTA: NO es válido con Internet Explorer.

Se pueden utilizar navegadores Chrome, Firefox, Opera, Safari, dispositivos móviles con Android y en general cualquier dispositivo que soporte html5

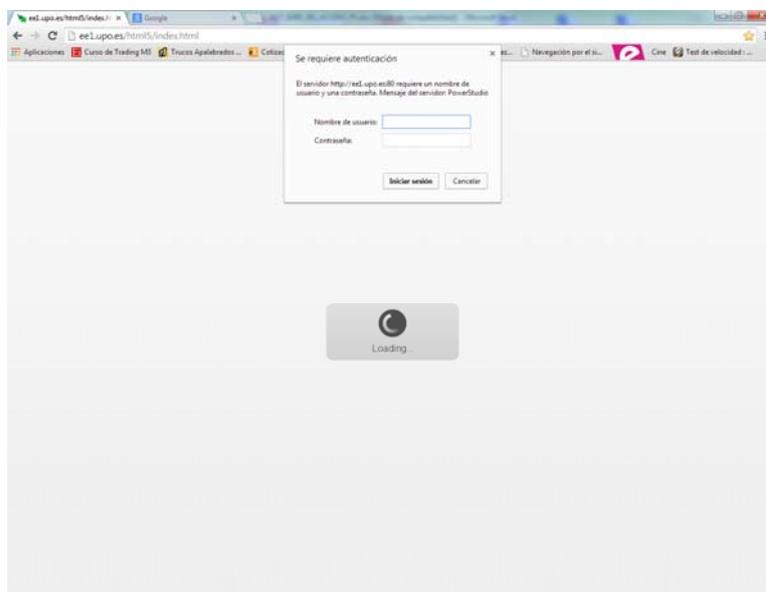

Una vez se tiene acceso a la aplicación pedirá el usuario y la contraseña.

Nombre de usuario: <anonimo>

Contraseña: <anonimo>




3.- Acceso a la aplicación con el applet de Java y sin navegador.


Esta opción utiliza un applet de Java, que se puede descargar desde la dirección web

<https://www1.upo.es/infraestructuras/export/sites/infraestructuras/extra/descargas/ficheros/AppletScada.jar>

Una vez descargado el applet, se ejecuta y se tiene acceso a cualquier aplicación con una dirección IP libre en Internet.

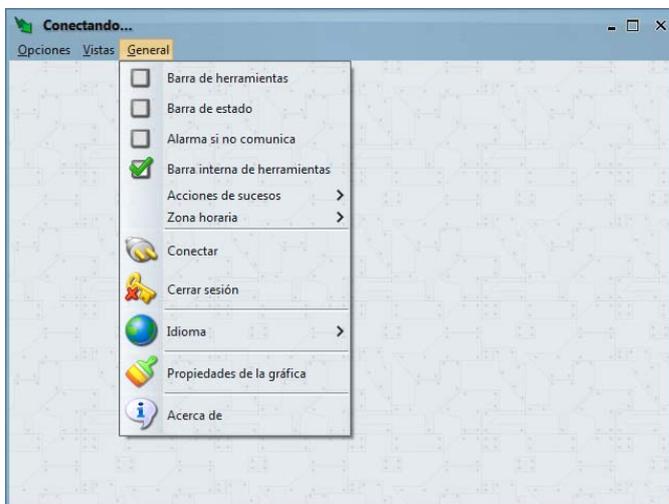

En General > Conectar

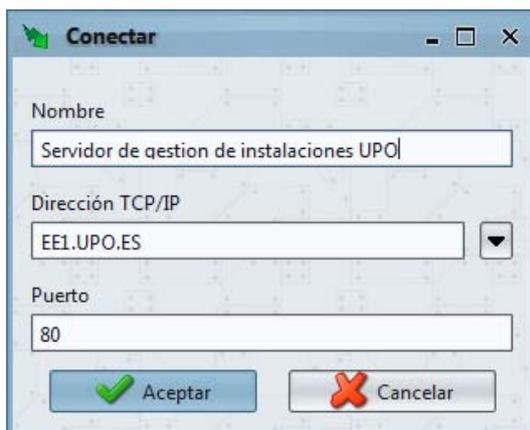

Solo es necesario indicar la dirección TCP/IP y el puerto

En el caso de nuestra aplicación la dirección es ee1.upo.es y el puerto 80.

Portada_UPO - PowerStudio Scada

Opciones Vistas General

Anterior Siguiente Dispositivos Pantallas Informes Gráfico Tabla Sucesos Propiedades

Imprimir Tareas



Accesit, Buenas practicas de gestión interna - 2012 - Orden HAP/1336/2013 del 15 Julio 2013 BOE 23/07/2013



MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS



agencia de evaluación y calidad




Sistema para la EFICIENCIA ENERGETICA de la UPO
Monitorización de los servicios y las instalaciones del Campus
PANTALLA INICIAL

- Acceso anónimo
- Area de Gestión económica
- Biblioteca
- Centro Andaluz de Biología del Desarrollo "CABD"
- Centro de informática y comunicaciones
- Deportes
- Fómacion e investigación
- Infraestructuras
- Mantenimiento de equipos de Aire Acondicionado
- Mantenimiento de instalaciones Electricas
- Oficina de Campus
- Coordinación de politica ambiental
- Servicios externos de la Universidad
- Servicio de seguridad
- Unidad de Gestion de Espacios, Equipamiento y Servicios

HORA DEL SISTEMA: 13/02/2014 12:39:36

Fuente: www.AEMET.es

	am	pm
Estado del Cielo		
Viento		
Viento (km/h)	15	15
Prob. precipitaciones	95 %	
Temp. maxima (°C)	18	
Temp. minima (°C)	14	
Hum. relativa (%Hr)	70 / 95	
Indice de UV Maximo	4	

Temperatura UPO: 17,89 °C. 8,11°C.HORA

Orto: 8 h. 15 m. Ocaso: 19 h. 0 m.

Porcentaje de Ocupacion: 37 %

Consumo Eléctrico en tarifa... P1
41.940.529,02 kWh. 1.996,2 kWh. III

Consumo agua potable:
81.897,81 m³ 147,826 l/m

Precio medio DMEL : 0,663 Euros

Precio Activo en curso 0,551 Euros

Porcentaje sobre la media: -16,95 % 0,551

Universidad Pablo de Olavide
Servicio de Infraestructuras
Crta. de Utrera Km. 1 S/N
41013 SEVILLA
Tífono. 95439218
e-mail:sertec@admon.upo.es

El servidor está activo (Servidor de gestion de instalaciones - EE1.UPO.ES:80)

Se facilita a los grupos de interés una clave de solo lectura para toda la aplicación.

Mas información ...

<https://www1.upo.es/infraestructuras/proyectos-servicios/servicios/s01-servicio-de-control-de-infraestructuras-y-eficiencia-energetica/sciee/index.html>